


Normalien: Abschlüsse einreihig

Bundstein Typ 12 oder Typ 11/13
Normal: 222.411

01.01.2020 / SB

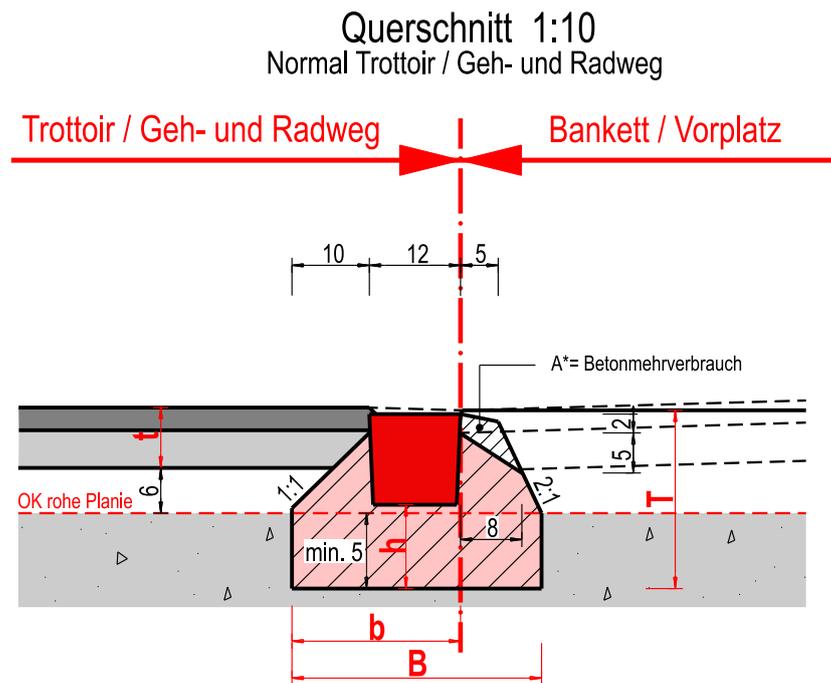

Der Fundamentbeton entlang von Randabschlüssen ist zwingend vorgängig dem Belagseinbau zu reinigen und mit Bitumenemulsion Typ HC anzustreichen. NPK 223.424.221

Tabelle Betonfundament:

Vk-Lastklasse	t (cm)	T (cm)	b (cm)	B (cm)	h (cm)	A (m ³ /m)	A* (m ³ /m)
Geh-/Radweg	bis 9	24	22	33	10	0.048	0.003
Geh-/Radweg	9 - 13	24	24	37	10	0.051	0.003

Beton: C 16/20, X0, Dmax 16, CI 0.20, C1 gemäss SN EN 206 : 2013

Fugenverguss: Frosttausalzbeständiger Zementmörtel

Spezielles: Hochgezogenes Betonbankett wo kein Belagsanschluss
Betonfundament und Betonbord müssen in einem Arbeitsgang erstellt werden

Hauptanwendung: Abschluss Hinterkante Trottoir / Geh- und Radweg, Rand nicht wasserführend
Typ 12 innerorts, Typ 11/13 ausserorts (Typwahl in Absprache mit PL TBA)
Weitere Möglichkeiten siehe Anwendungsrichtlinie