Kantonales Tiefbauamt

Thurgau

Normalien: Abschlüsse einreihig

Bordstein Typ 12 oder Typ 11/13

Normal: 222.412

01.01.2020 / SB

Querschnitt 1:10
Normal Gehweg / Radweg

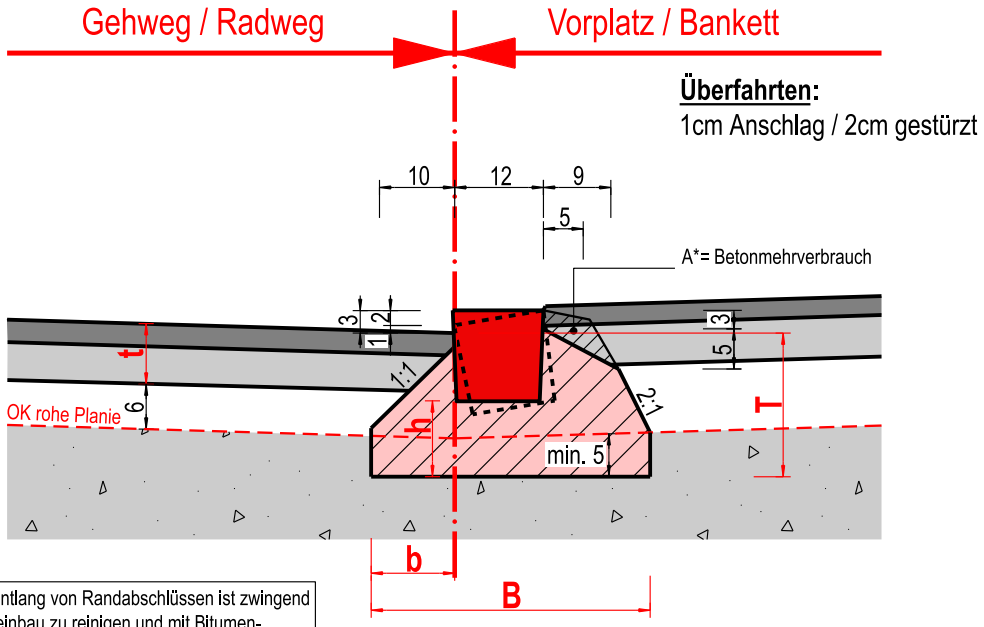

Der Fundamentbeton entlang von Randabschlüssen ist zwingend vorgängig dem Belagseinbau zu reinigen und mit Bitumen-emulsion Typ HC anzustreichen. NPK 223.424.221

Tabelle Betonfundament:

Vk-Lastklasse	t(cm)	T(cm)	b(cm)	B(cm)	h(cm)	A(m3/m)	A*(m3/m)
Geh-/Radweg	bis 9	19	11	37	11	0.049	0.003
Geh-/Radweg	9 - 13	23	13	41	16	0.067	0.003

Beton: C 16/20, X0, Dmax 16, Cl 0.20, C1 gemäss SN EN 206 : 2013

Fugenverguss: Frosttausalzbeständiger Zementmörtel

Spezielles: Hochgezogenes Betonbankett wo kein Belagsanschluss
Betonfundament und Betonbord müssen in einem Arbeitsgang erstellt werden

Hauptanwendung: **Abschluss Trottoir / Geh- und Radweg, Rand wasserführend bei Längsgefälle >3%**
Bordstein: Typ 12 innerorts, Typ 11/13 ausserorts (Typwahl in Absprache mit PL TBA)
Weitere Möglichkeiten siehe Anwendungsrichtlinie