


## Normalien: Abschlüsse einreihig

### Bundstein Typ 15 oder Typ 14/16

**Normal: 222.413**

01.01.2020 / SB

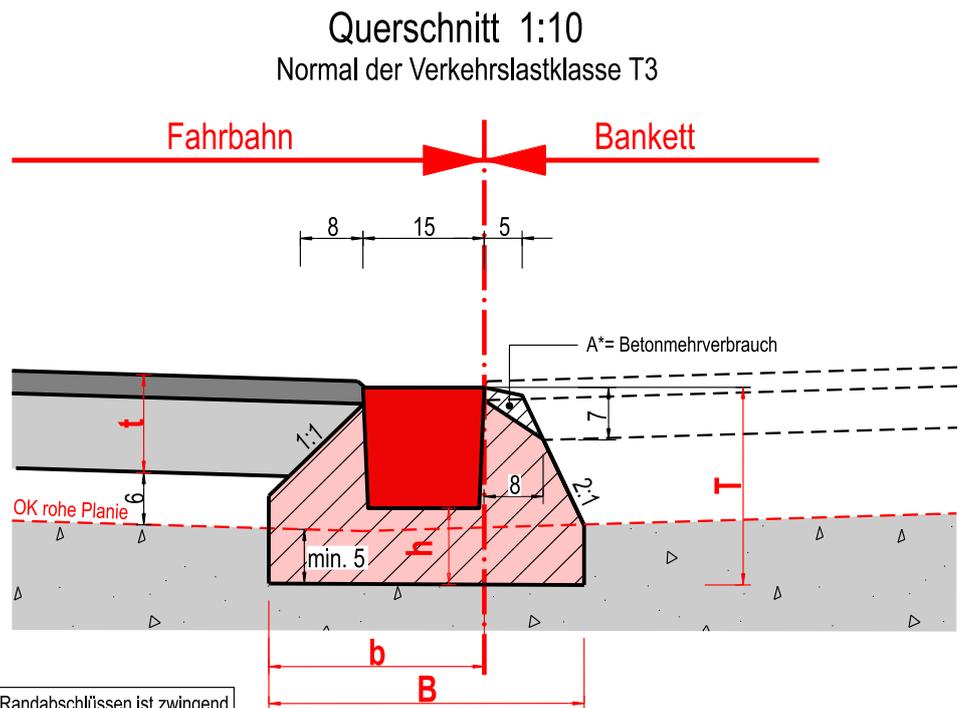

Der Fundamentbeton entlang von Randabschlüssen ist zwingend vorgängig dem Belagseinbau zu reinigen und mit Bitumenemulsion Typ HC anzustreichen. NPK 223.424.221

#### Tabelle Betonfundament:

Vk-Lastklasse	t (cm)	T (cm)	b (cm)	B (cm)	h (cm)	A (m <sup>3</sup> /m)	A* (m <sup>3</sup> /m)
bis T3	bis 13	26	28	42	10	0.063	0.003
T4	17	28	30	46	12	0.072	0.003
T5	22	33	33	51	17	0.099	0.003
bei Ersatz	bis 22	26	28	42	10	0.063	0.003

**Beton:** C 16/20, X0, Dmax 16, CI 0.20, C1 gemäss SN EN 206 : 2013

**Fugenverguss:** Frosttausalzbeständiger Zementmörtel

**Spezielles:** Hochgezogenes Betonbankett wo kein Belagsanschluss  
Betonfundament und Betonbord müssen in einem Arbeitsgang erstellt werden

**Hauptanwendung:** **Abschluss Fahrbahn, wenn Rand nicht wasserführend**  
Typ 15 innerorts, Typ 14/16 ausserorts (Typwahl in Absprache mit PL TBA)  
Weitere Möglichkeiten siehe Anwendungsrichtlinie