

Normalien: Abschlüsse zweireihig

**Bordstein Typ 12 oder Typ 11/13
kombiniert mit Wasserstein Typ 12 oder Typ 11/13**

Normal: 222.421
01.01.2020 / SB

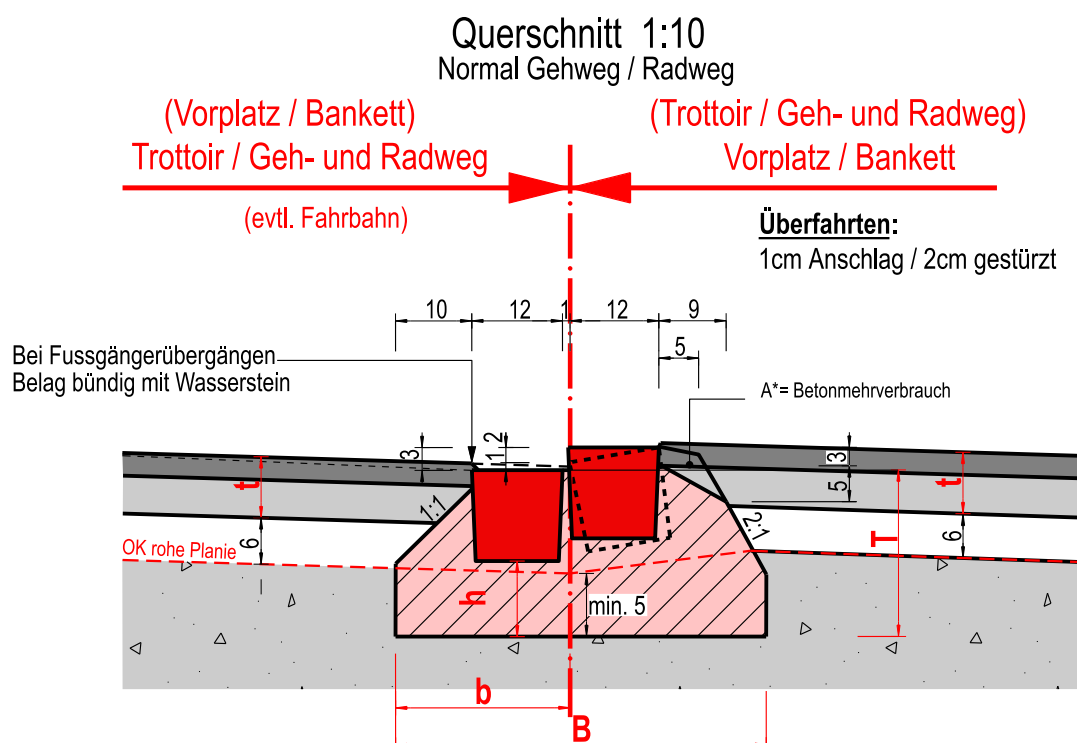


Tabelle Betonfundament:

Vk-Lastklasse	t (cm)	T (cm)	b (cm)	B (cm)	h (cm)	A (m ³ /m)	A* (m ³ /m)
Geh-/Radweg	bis 9	22	23	49	10	0.075	0.003
Geh-/Radweg	9-13	23	25	53	11	0.083	0.003

Der Fundamentbeton entlang von Randabschlüssen ist zwingend vorgängig dem Belageinbau zu reinigen und mit Bitumenemulsion Typ HC anzustreichen. NPK 223.424.221

Beton: C 16/20, X0, Dmax 16, CI 0.20, C1 gemäss SN EN 206 : 2013

Fugenverguss: Frosttausalzbeständiger Zementmörtel

Spezielles: Hochgezogenes Betonbankett wo kein Belagsanschluss
Betonfundament und Betonbord müssen in einem Arbeitsgang erstellt werden

Hauptanwendung: Abschluss Trottoir / Geh- und Radweg, Rand wasserführend bei Längsgefälle <3%
Bordstein: Typ 12 innerorts, Typ 11/13 ausserorts (Typwahl in Absprache mit PL TBA)
Weitere Möglichkeiten siehe Anwendungsrichtlinie