


## Normalien: Abschlüsse mehrreihig

**Wasserführung**  
Schale 3-reihig mit Bundstein Typ 12

Normal: **222.431**

01.01.2020 / SB

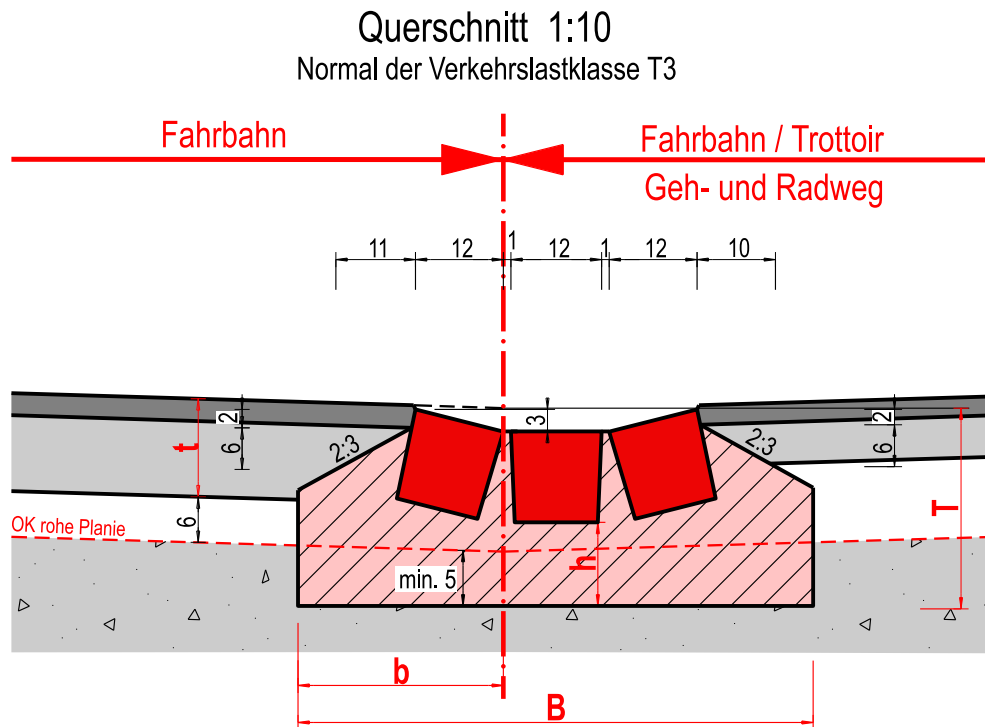

Der Fundamentbeton entlang von Randabschlüssen ist zwingend vorgängig dem Belagseinbau zu reinigen und mit Bitumenemulsion Typ HC anzustreichen. NPK 223,424,221

**Tabelle Betonfundament:**

Vk-Lastklasse	t(cm)	T(cm)	b(cm)	B(cm)	h(cm)	A(m <sup>3</sup> /m)
bis T3	bis 13	25	27	68	10	0.098
T4	17	29	29	72	14	0.125
T5	22	33	32	77	18	0.162
bei Ersatz	bis 22	26	27	68	10	0.098

**Beton:** C 16/20, X0, Dmax 16, CI 0.20, C1 gemäss SN EN 206 : 2013

**Fugenverguss:** Frostausalzbeständiger Zementmörtel

**Hinweis:** Als Alternative können vor allem ausserorts auch 4- oder 5-Steinschalen oder auch Beton- oder Asphalttrinnen zur Anwendung gelangen.

**Hauptanwendung:** Rand wasserführend, bei minimalem oder künstlichem Längsgefälle oder aus gestalterischen Gründen (siehe auch Normal TG 237.423)