


Normalien: Abschlüsse mehrreihig

Trottoirüberfahrt (SNR 640 242)
Rampe 2-reihig mit Bundstein Typ 15

Normal: **222.433**

01.01.2020 / SB

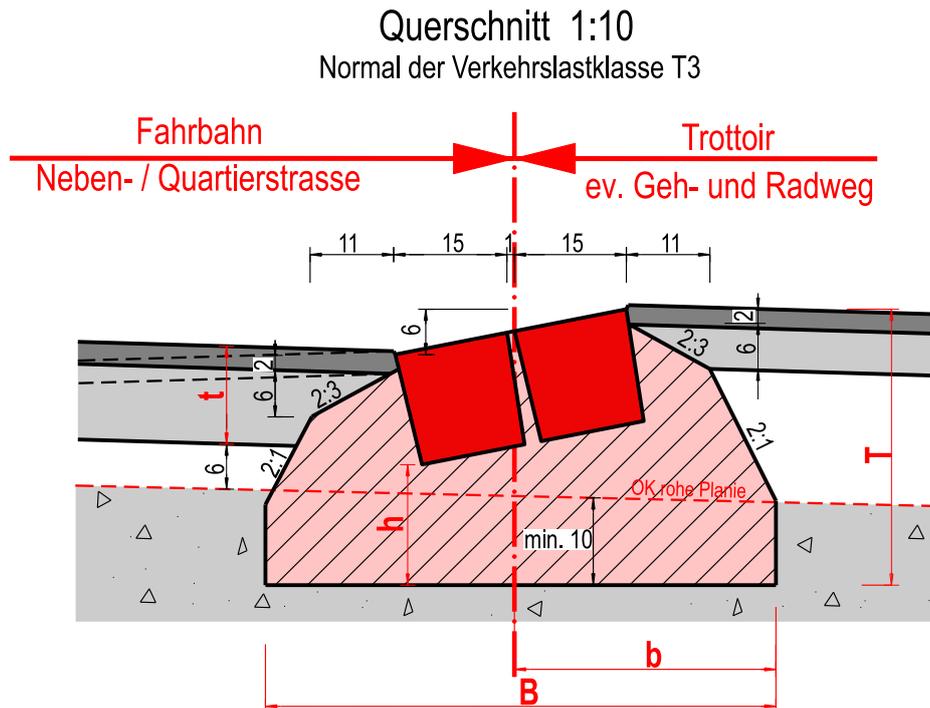

Der Fundamentbeton entlang von Randabschlüssen ist zwingend vorgängig dem Belageinbau zu reinigen und mit Bitumenemulsion Typ HC anzustreichen. NPK 223.424.221

Tabelle Betonfundament:

Vk-Lastklasse	t(cm)	T(cm)	b(cm)	B(cm)	h(cm)	A(m ³ /m)
bis T3	bis 13	37	35	67	16	0.150
T4	17	41	37	71	20	0.190
T5	22	45	40	76	24	0.216
bei Ersatz	bis 22	37	35	67	16	0.150

Beton: C 16/20, X0, Dmax 16, CI 0.20, C1 gemäss SN EN 206 : 2013

Fugenverguss: Frostausalzbeständiger Zementmörtel

Hinweis: Auf Entwässerung hinter Rampe achten

Hauptanwendung: Trottoirüberfahrt von einmündenden Neben- oder Quartierstrassen