


Normalien: Abschlüsse Spezialsteine

Randstein Spezial für Kreisel RN 30 (25/5/30x18/25)
 evtl. kombiniert mit Wasserstein Typ 12

Normal: 222.461

01.01.2020 / SB

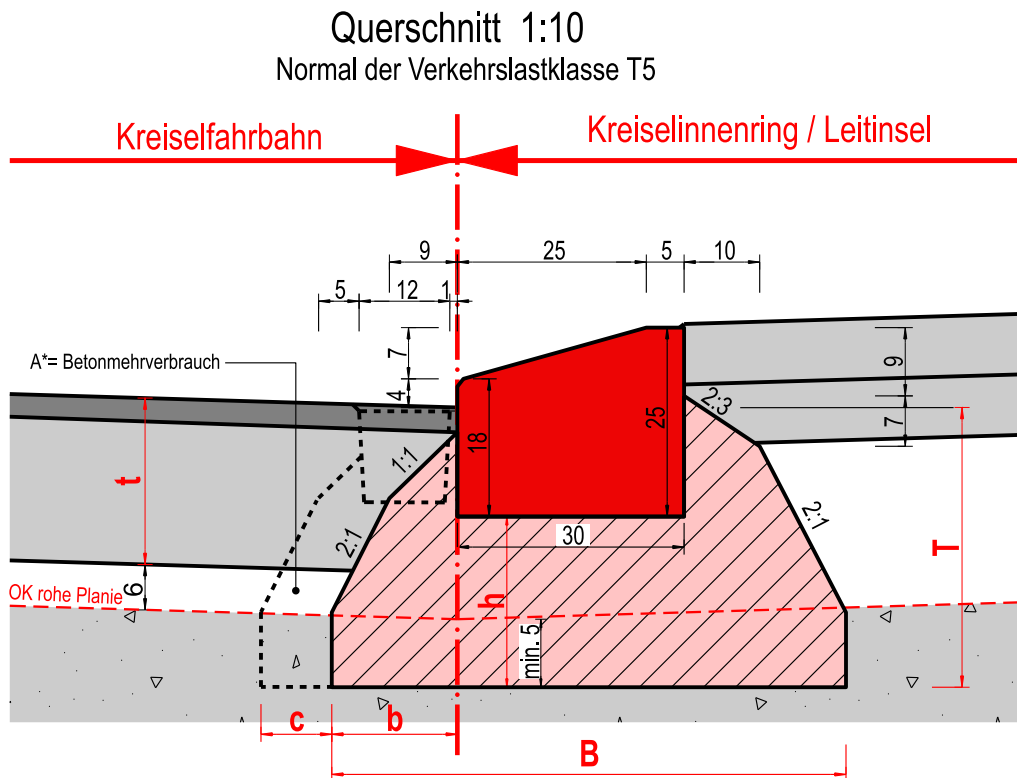

Der Fundamentbeton entlang von Randabschlüssen ist zwingend vorgängig dem Belageinbau zu reinigen und mit Bitumenemulsion Typ HC anzustreichen. NPK 223.424.221

Tabelle Betonfundament:

Vk-Lastklasse	t(cm)	T(cm)	b(cm)	c(cm)	B(cm)	h(cm)	A(m ³ /m)	A*(m ³ /m)
bis T3								
T4								
T5	22	37	17	14	68	23	0.166	0.025
bei Ersatz	bis 22	27	17	14	68	13	0.095	0.011

Beton: C 16/20, X0, Dmax 16, CI 0.20, C1 gemäss SN EN 206 : 2013

Fugenverguss: Frosttausalzbeständiger Zementmörtel
 Randsteinstöße werden ausgefugt, Fugenbreite 1 cm

Hauptanwendung: Abgrenzung Kreiselinnenring / Fahrbahn (Normal 222.493)
 Leitinsel bei Belagskreiseln (Normal 222.492)